FEUERWEHRPLAN

Südliche Uferpromenade

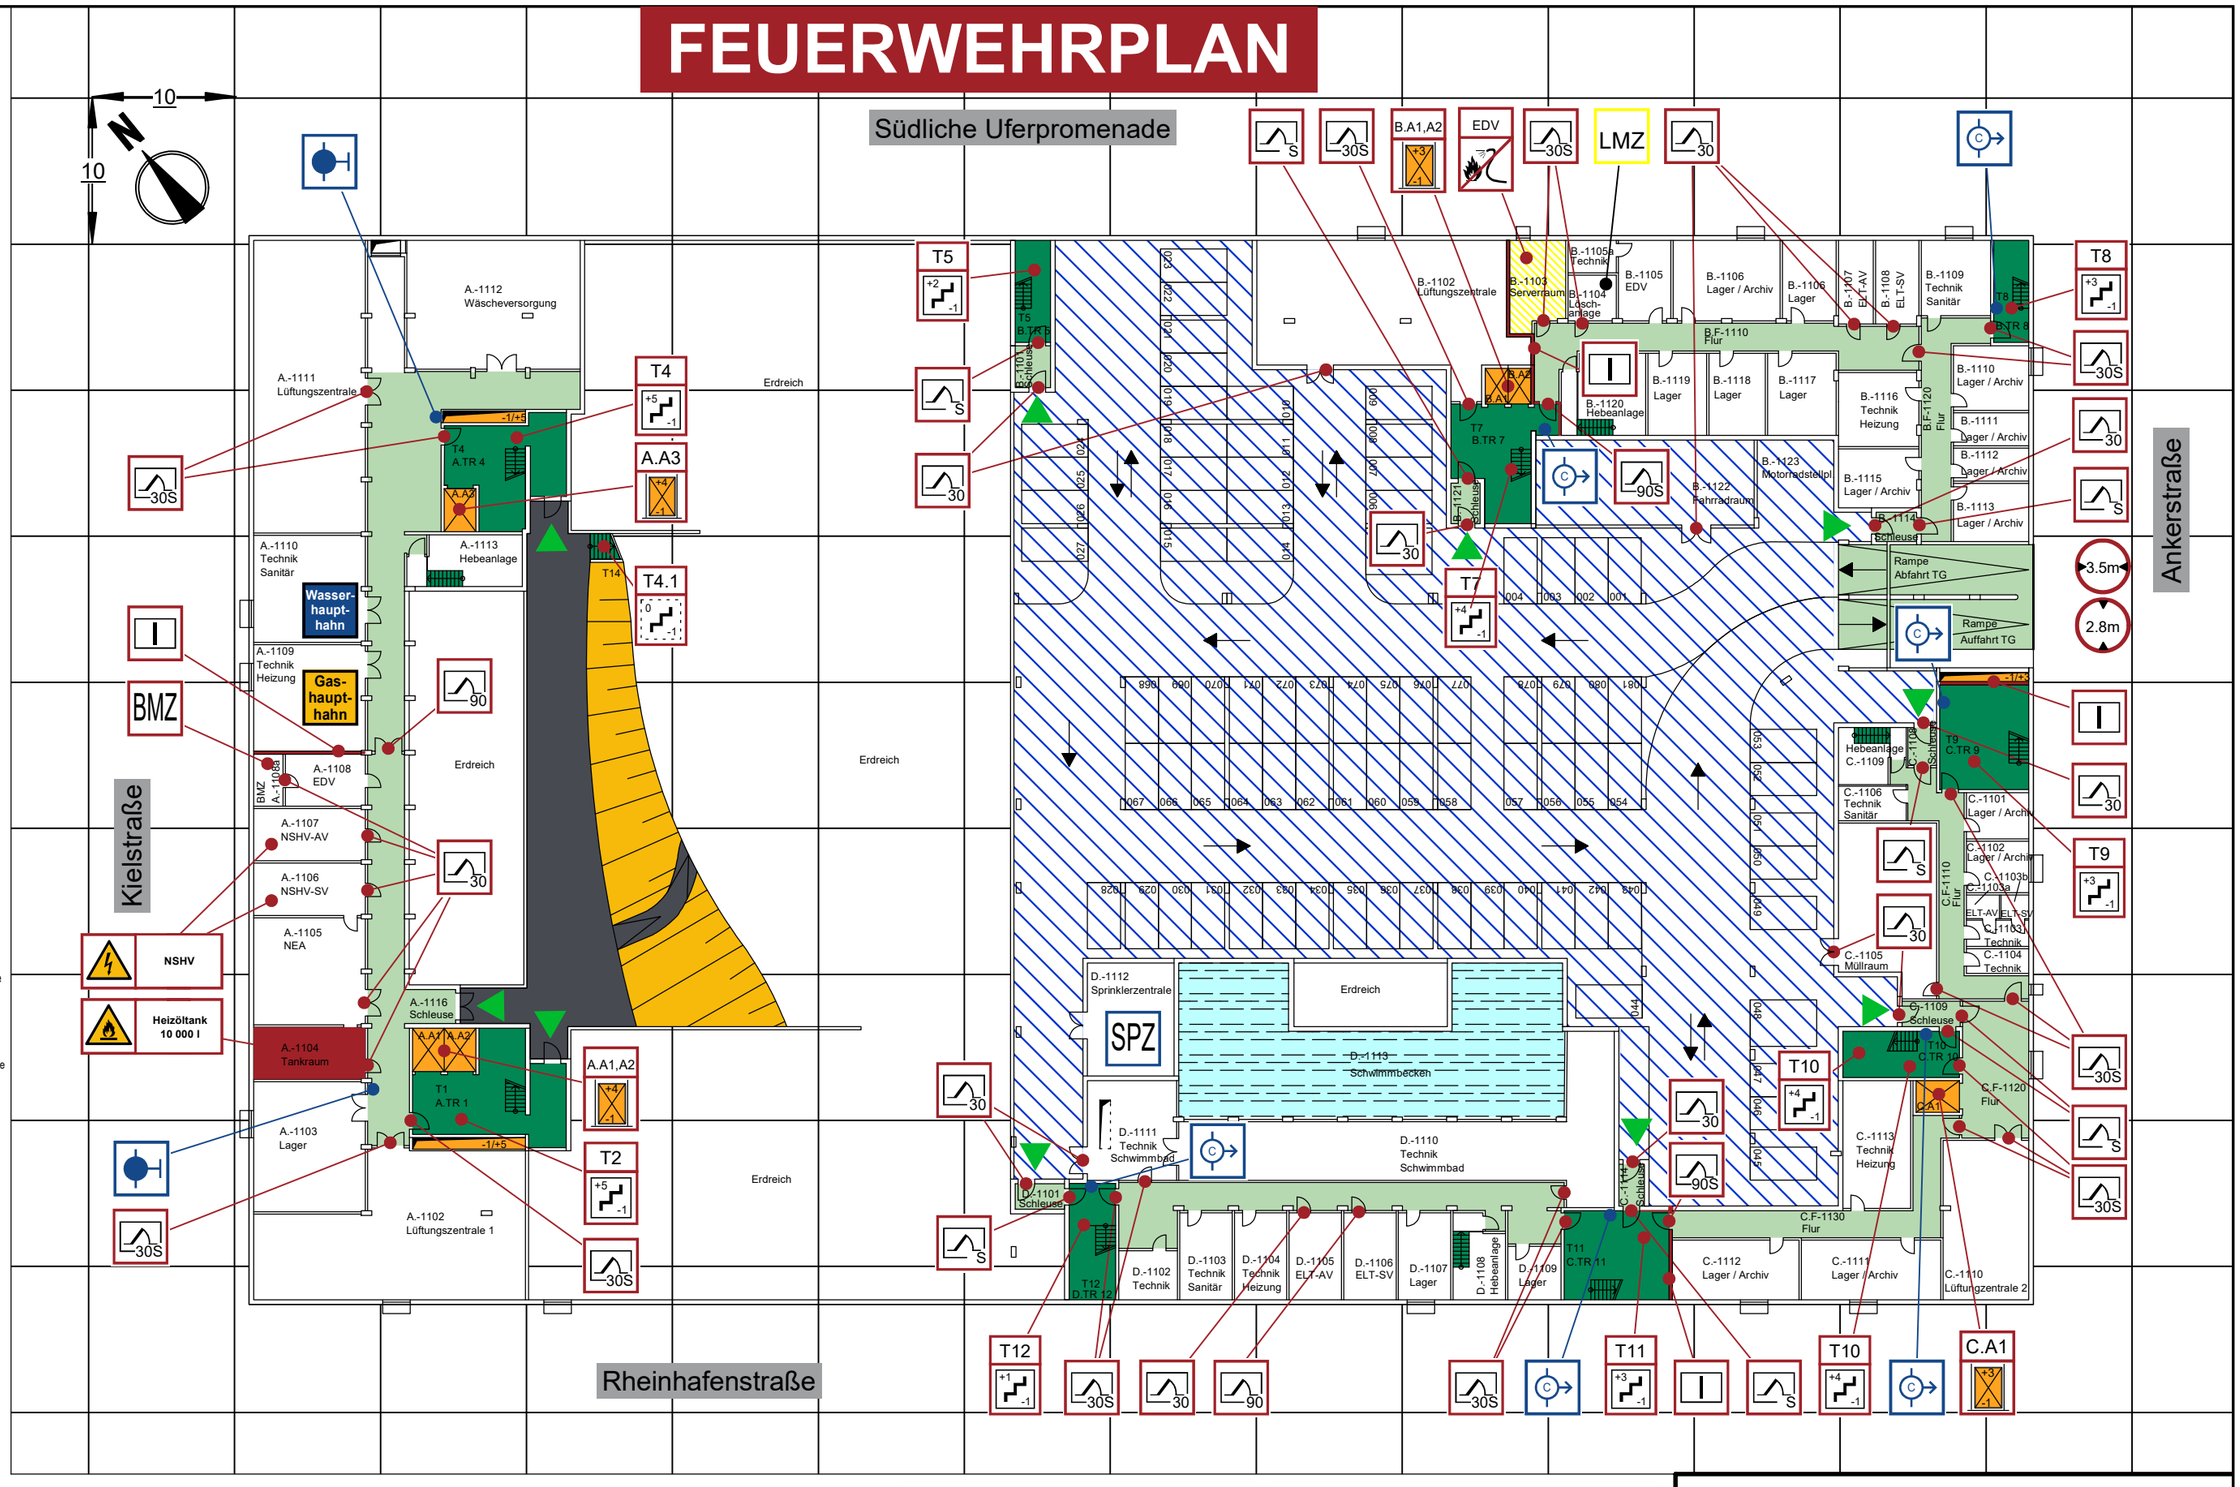

Legende:

- befestigte/begehbare Fläche
- nicht befahrbare Flächen
- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Aufzug
- -1/+1 Schacht mit Angabe von/ bis
- besondere Gefahren
- gesprinklerte Bereiche
- Gaslöschbereiche
- Weitere Zugänge mit Objektschließung
- T10 Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- 30 S Brand- und Rauchschutztür
- S Rauchschutztür
- 30 Brandschutztür
- F90 Brandwand
- 3.5m Breitenangabe
- 2.8m Höhenangabe
- BMZ Brandmelderzentrale
- SPZ Sprinklerzentrale
- LMZ Löschmittelzentrale
- Gas-haupt-hahn Hinweis auf Gashaupthahn
- Wasser-haupt-hahn Hinweis auf Wasserhaupthahn
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Nicht mit Wasser löschen
- Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- Warnung vor elektrischer Spannung

Schrägperspektive

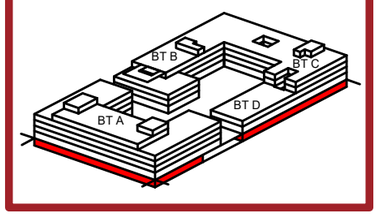

Treppenschnitt

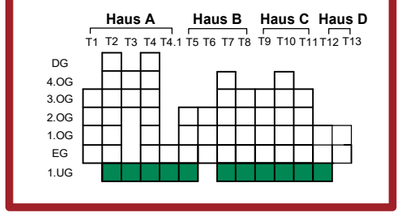

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

1.UG

FEUERWEHRPLAN

Legende:

- für die Feuerwehr befahrbare Fläche
- befestigte/begehbare Fläche
- nicht befahrbare Flächen
- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Aufzug
- Balkone
- Schacht mit Angabe von/ bis (-1/+5)
- besondere Gefahren
- Zugang FIZ
- Weitere Zugänge mit Objektschließung
- T10 (+4 / -1) Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0) Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Brand- und Rauchschutztür (30 S)
- Rauchschutztür (S)
- Brandschutztür (30)
- Brandwand F90
- Breitenangabe (3.5m)
- Höhenangabe (2.8m)
- Blitzleuchte
- FSE — Freischaltelement
- FIZ — Feuerwehrinformationszentrale

Haus A: Alle Apartmenttüren sind Rauchschutztüren

Kielstraße

Rheinhafenstraße

Südliche Uferpromenade

Ankerstraße

Poller absenkbar

Brückenverbindung 1.OG

Aufstellfläche Hubrettungsgerät

Zaun

Hecke

Liegewiese

Innenhof

Rampe Abfahrt TG

Rampe Auffahrt TG

Einspeisung T9 und T10

Gefahrstofflager: Chlorgas: 2X50 Liter

Chlorgas

Zentrale Bedienstelle

Oberleitung Bahn

- FSD — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse3
- SD1 — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 1 (Einfach-SD)
- Feuerwehrschließung
- Feuerwehrleiter zur Kontrolle Zwischendeckenmelder
- Bodenplattenheber
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle
- Löschwasserrückhaltung
- Glasflaschen
- Warnung vor giftigen Stoffen
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, Anschluss

Schrägperspektive

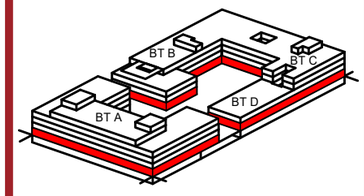

Treppenschnitt

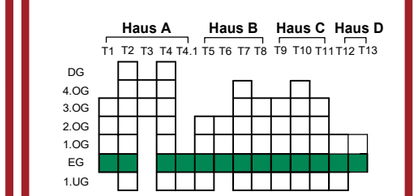

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

EG

FEUERWEHRPLAN

Südliche Uferpromenade

Kielstraße

Rheinhafenstraße

Ankerstraße

Haus A:
Alle Apartmenttüren sind Rauchschutztüren

Legende:

- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Luftraum
- Balkone
- Aufzug
- Schacht mit Angabe von/ bis (-1/+5)
- T10 — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 — Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 — Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- 30 S — Brand- und Rauchschutztür
- S — Rauchschutztür
- Brandwand F90
- Wandhydrant
- C — Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle

Schrägperspektive

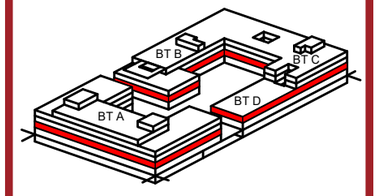

Treppenschnitt

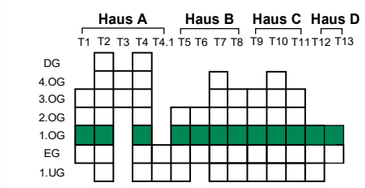

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

1.OG

FEUERWEHRPLAN

Legende:

- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Dachfläche
- Balkone
- Aufzug
- -1/+5 — Schacht mit Angabe von/ bis
- T10 (+4 / -1) — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) — Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- 30 S — Brand- und Rauchschutztür
- Brandwand F90
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle

S — Haus A: Alle Apartmenttüren sind Rauchschutztüren

N

Kielstraße

Südliche Uferpromenade

Ankerstraße

Rheinhafenstraße

Brückenverbindung 1.OG

A.F2150 Flur

A.F2140 Flur

A.F2130 Flur

A.F2120 Flur

A.F2160 Flur

A.F2110 Flur

B.2127 Flur

B.2112 Flur

B.2212 Flur

Innenhof

Dachfläche über 1. OG

Lüftungsgerät Fitnessstudio

Schrägperspektive

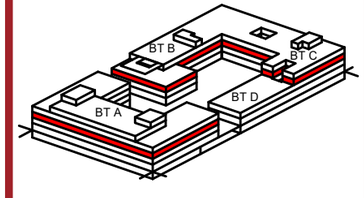

Treppenschnitt

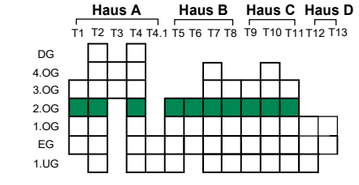

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

2.OG

FEUERWEHRPLAN

Legende:

- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Dachfläche
- Balkone
- Aufzug
- Schacht mit Angabe von/ bis (-1/+5)
- T10 (+4 / -1) — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T3 (+4 / +3) — Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) — Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- 30 S — Brand- und Rauchschutztür
- Brandwand F90
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle
- Anleiterstelle

Haus A:
Alle Apartmenttüren sind Rauchschutztüren

Kielstraße

Südliche Uferpromenade

Brückenverbindung 1.OG

Rheinhafenstraße

Ankerstraße

Schrägperspektive

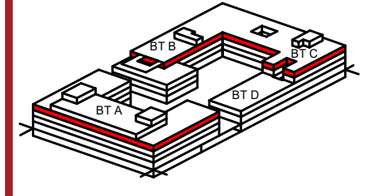

Treppenschnitt

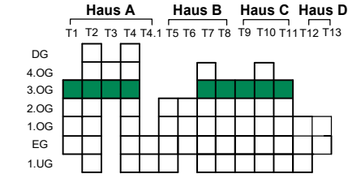

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

3.OG

FEUERWEHRPLAN

Legende:

- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Dachfläche
- Dachterasse
- Luftraum
- Aufzug
- Schacht mit Angabe von/ bis (-1/+5)
- T10 — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T3 — Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR, Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 — Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Brand- und Rauchschutztür (30 S)
- Brandwand F90
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle

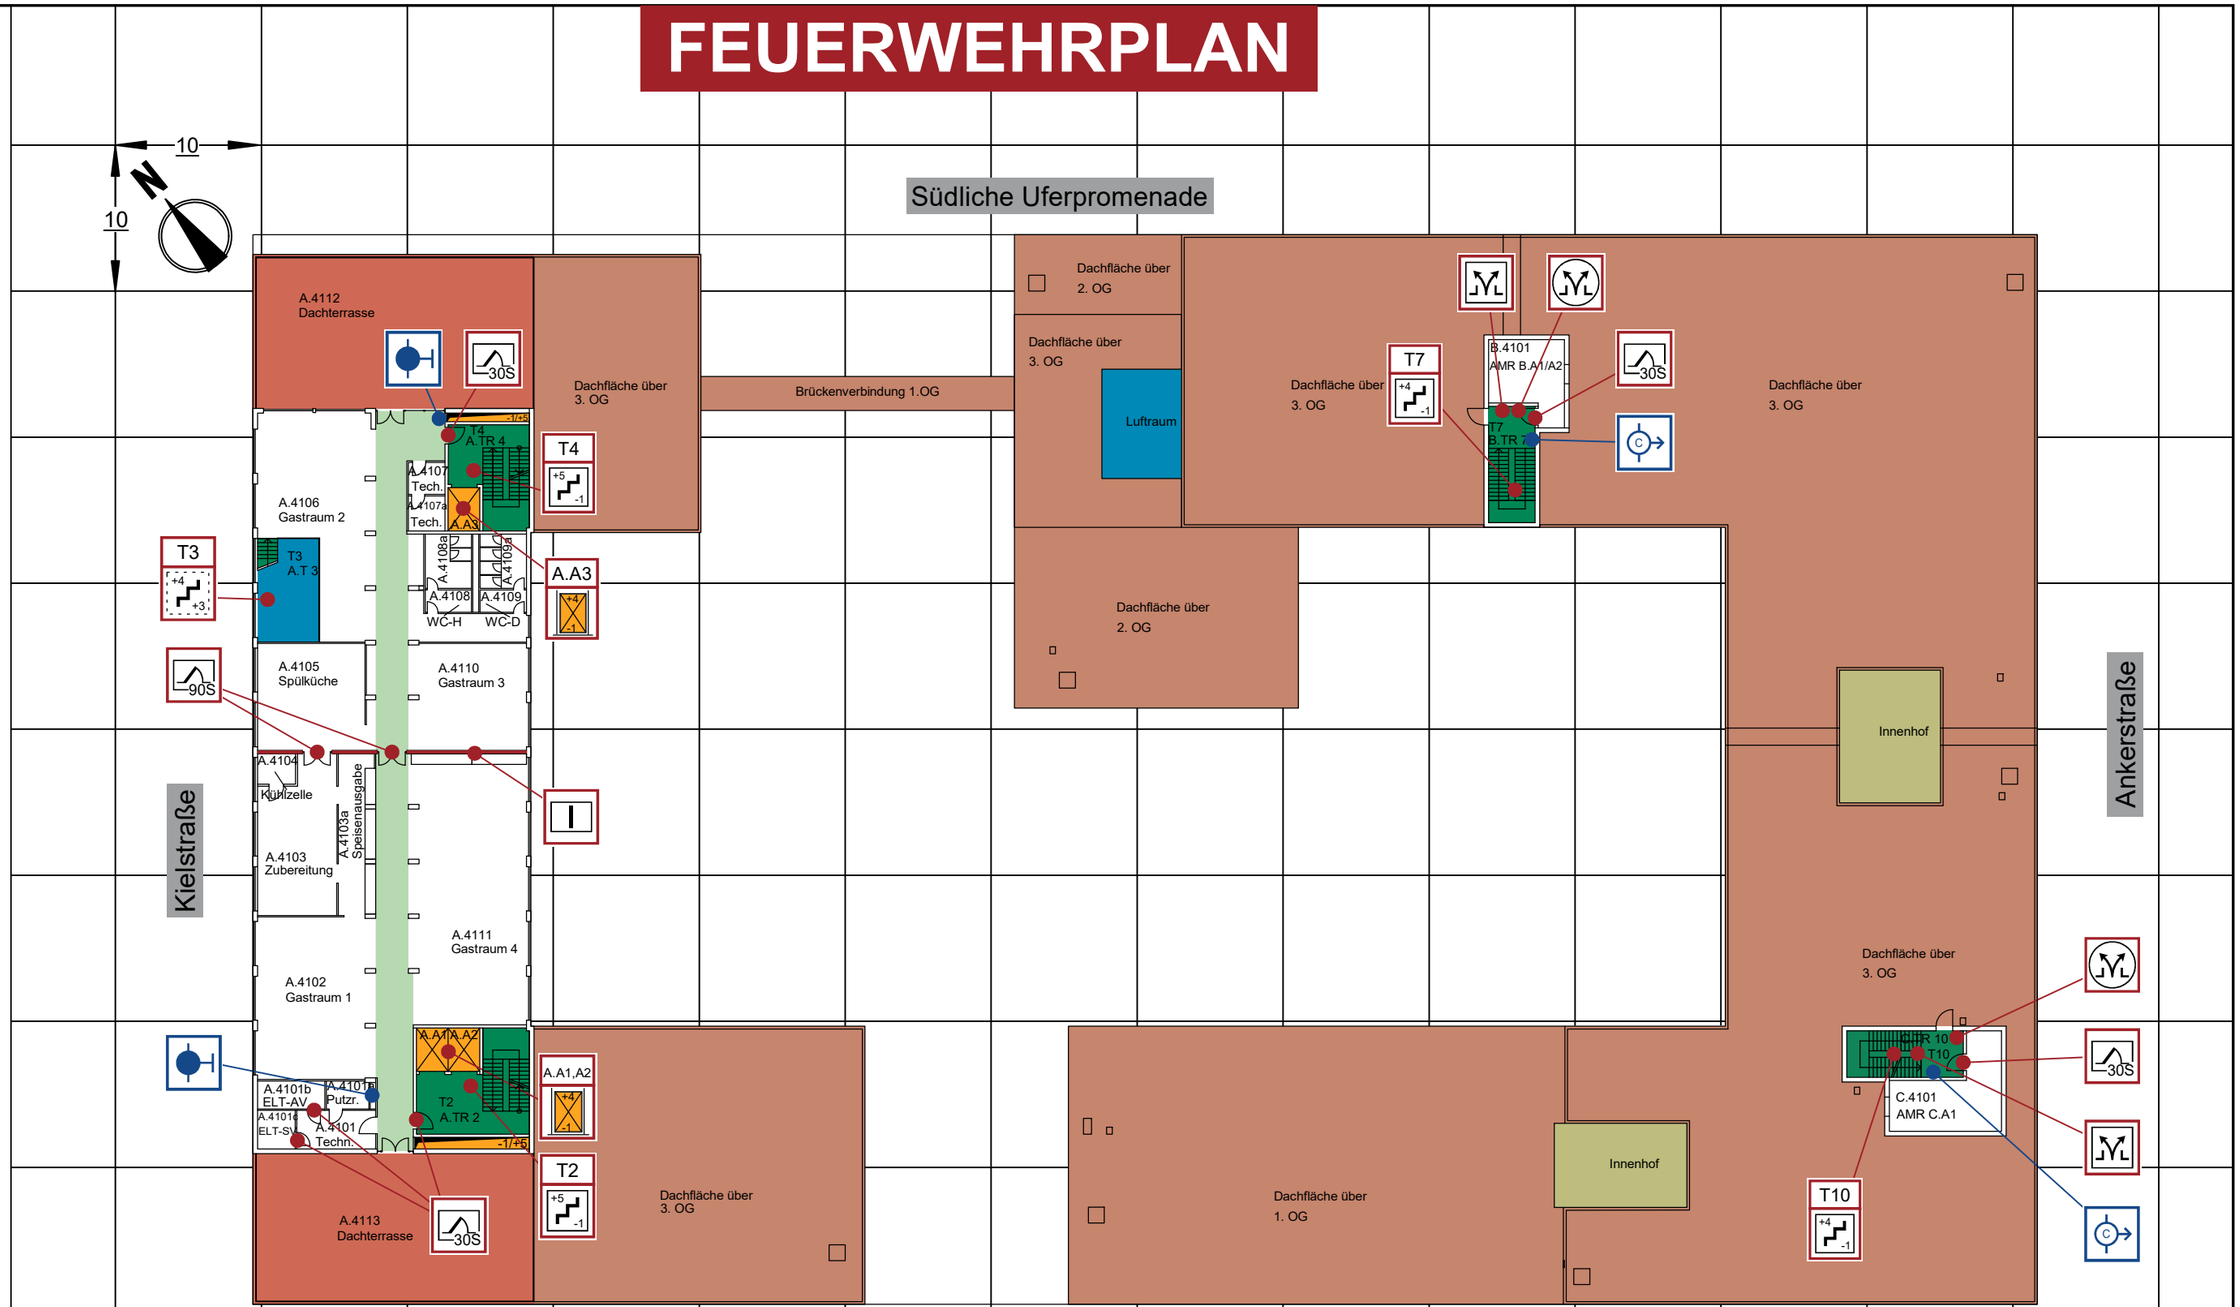

Schrägperspektive

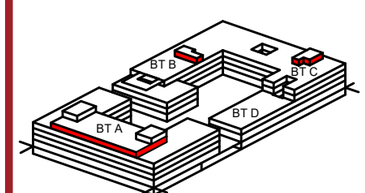

Treppenschnitt

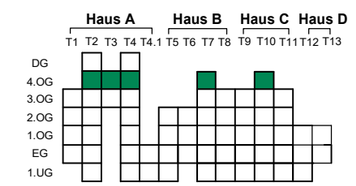

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

4.OG

FEUERWEHRPLAN

Legende:

- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Dachfläche
- Luftraum
- -1/+5 — Schacht mit Angabe von/ bis
- T2 (+5 / -1) — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- 30 S — Brand- und Rauchschutztür
- Wandhydrant
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

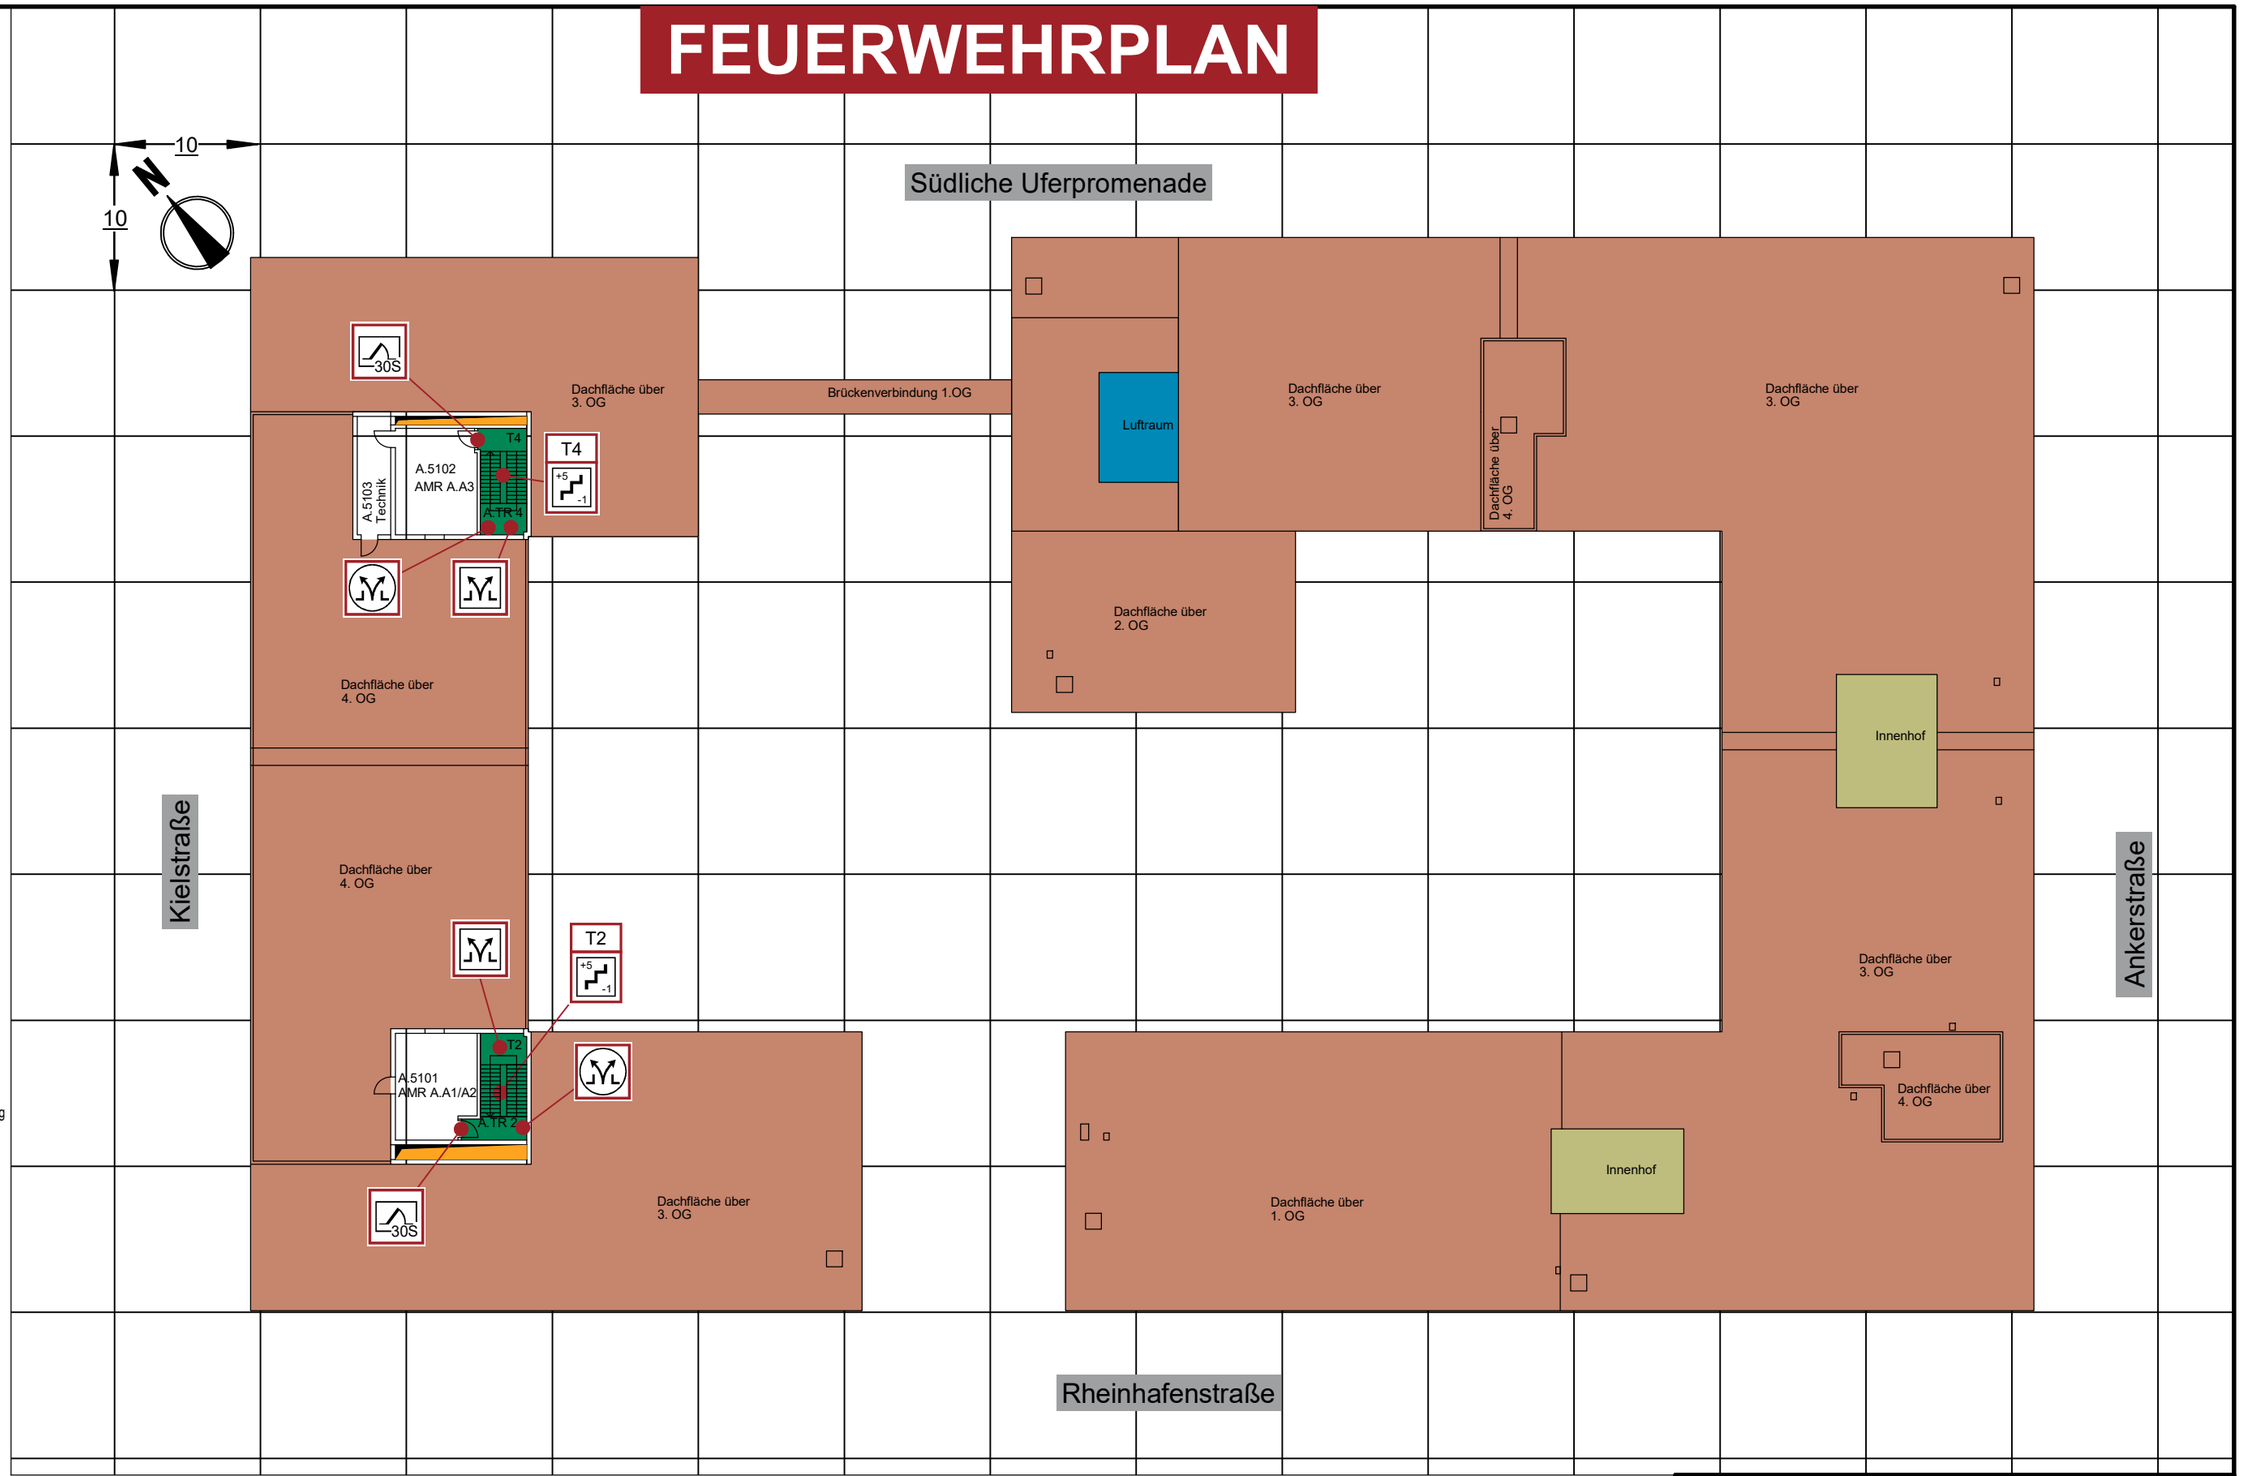

Schrägperspektive

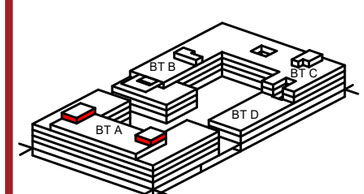

Treppenschnitt

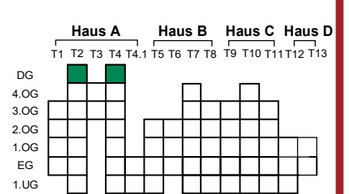

GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

DG